

**ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΕΣΤΑΣ Φ200**

ΚΑ.1:25

τοίχωπαία ναού

Βλήτρα Φ12 σε περσοειδής διάταξη ανά αποστάσεις  $s=0.50\text{cm}$

60  
110  
15  
7.5

50  
50  
15  
50

5 Συνδετήρες Φ12/15, B500c L=3.70m

120  
50  
15  
15  
50

5 Συνδετήρες (Οριζόντιοι) Φ12/15, B500c L=3.70m

0.10  
1.20  
0.70  
6.10  
7.00

① 6Φ18, L=7.00m, B500c

② 5Φ18

③ 6Φ18

④ 6Φ18

⑤

αριθμός εδάφους - θεμελίωσης

βραχύς πρόβολος 60x60x60cm

② Ελικοειδείς Συνδετήρες Φ10/10, B500c ( $D_{eq}=170\text{mm}$ )

ΚΑ.1:25

0.50 0.70

Βλήτρα Φ12 ανά αποστάσεις  $s=0.50\text{m}$ , B500c, L=1.20m εμφαισμένα σε συγκολλητική ρητίνη τύπου hilti hit re 500, εντός διατρήματος Φ16mm βάθους 50cm μετά από καθαρισμό με αέρα και νερό

0.50 0.50 0.50 0.50

0.10  
0.30  
0.10

0.25 0.25 0.25

Υφιστάμενη θεμελίωση

Βλήτρα Φ12 σε περσοειδή διάταξη ανά αποστάσεις  $s=0.50\text{m}$ , B500c, L=1.20m εμφαισμένα σε συγκολλητική ρητίνη τύπου hilti hit re 500, εντός διατρήματος Φ16mm βάθους 50cm μετά από καθαρισμό με αέρα και νερό

1.20

0.70

0.60

7

6

5 Συνδετήρες (Κατακόρυφοι) Φ12/15, B500c L=2.30m

6 5 Συνδετήρες (Οριζόντιοι) Φ12/12.5, B500c L=3.70m

ΚΑ: 1:10

① 6Φ16, B500c, L=7.00m

② Ελικοειδείς Συνδετήρες  
Φ10/10, B500c  
(D<sub>es</sub>=170mm)

30 190 30  
250

**ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ Φ250**

Τσιμεντένεμα : W/C<0,50, γ>1.8kg/Lit, με τσιμέντο τύπου 42.5 αντίστοιχης αντοχής. C25/30 διοχετευόμενο με εσωτερικό σωλήνα εκ των κάτω προς τα πάνω.


Χάλυβας : B500c

Επικάλυψη : 30mm (με κατάλληλους αποστάτες).

Η σπείρα τοποθετείται σε όλο το μήκος του κλωβού, περιλαμβανομένων των αναμονών εντός του κεφαλοδέσμου.

**ΜΕΛΕΤΗ**  
**ΑΜΕΣΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ**  
**Ίερά Μονή Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου**  
**«Λουτρῶν» ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

ΚΛΙΜΑΚΑ	1:25 (& 1:10)	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΤ. Π. 06
---------	---------------	---------------	-----------

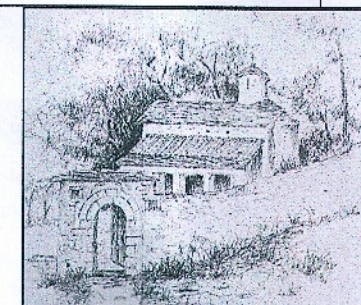

**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**  
**ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ**, ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜSc Αποκατ. Μνημείων  
**& ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:** ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜSc Αποκατ. Μνημείων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ	7/2/25	
	ΕΛΕΧΘΗΚΕ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π/ Π.Η. Dr ΗΛΕΚΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	11/2/25	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Ε/Π.Η. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ	21/2/25	

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ  
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννης Χουλιάρας  
Αρχαιολόγος

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**