

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο/29-09-2025

Σήμερα, είκοσι εννέα (29) Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου έπειτα από την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/171052/2370/24-09-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της.

Η επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως ισχύει,
- τις αριθ. 2/4/18-01-2024 και 2/5/18-01-2024 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 784/Β/02-02-2024),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 221027/9909/31-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:9ΥΡΘ7Λ9-ΕΟΡ),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 20007/1656/07-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΧ1Θ7Λ9-963) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
- την αριθ. πρωτ. 1/1/15-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΙΗ67Λ9-ΗΤΥ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κορωνάιος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας.

Η συγκρότηση της Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος	Τακτικά μέλη:	Αναπληρωματικά μέλη:
Γοργόλης Βασίλειος	1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)	Παπαγρηγορίου Νικόλαος
	2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)	Γκαμπρέλας Δημήτριος
	3. Περιστέρη Ελένη	Σπύρου Νικόλαος
	4. Αρλέτου Αικατερίνη	Σίμου-Τάσιου Αναστασία
	5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)	Δράκος Αναστάσιος (Τάσος)
	6. Γκογκάκη Μαργαρίτα	Τσοβίλης Ευάγγελος
	7. Κορωνάιος Θεόδωρος	Δημητριάδης Σάββας
	8. Λιούρης Θεοχάρης	Ζούμπας Στέφανος
	9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα	Πρέντζας Γεώργιος
	10. Υφαντής Σπυρίδων	Βασιλάκης Δημήτριος

Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, με την αριθ. πρωτ. οικ. 20012/1658/07-02-2024 (ΑΔΑ:ΡΨΡΩ7Λ9-95Ψ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, ορίστηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Βασιλική Μαντζίλα και Βαγιούλα Διαμάντη.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρόντες ήταν:

Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Β. Τα μέλη – Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου	Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) Περιστέρη Ελένη Αρλέτου Αικατερίνη Γαϊτανίδης Πρόδρομος (προσήλθε και συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} , του 4 ^{ου} και του 6 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης) Γκογκάκη Μαργαρίτα (προσήλθε και συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} , του 4 ^{ου} και του 6 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)
Κοινό των Ηπειρωτών	Κορωναίος Θεόδωρος
Ήπειρος Όλον	Λιούρης Θεοχάρης
Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου	Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
Ορίζοντες Ηπείρου	Υφαντής Σπυρίδων

Για την Γραμματειακή υποστήριξη παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου Βαγιούλα Διαμάντη.

Γ. Απόντες: -----

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 164 παρ. 4 και 177 παρ. 8 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, εισηγήθηκε στην Επιτροπή να επιτραπεί η τοποθέτηση των παρισταμένων εκπροσώπων φορέων και πολιτών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον το ζητήσουν. Η Επιτροπή, ομόφωνα, ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε να δοθεί ο λόγος στους παρισταμένους εκπροσώπους φορέων και πολίτες, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε χωρίς δικαίωμα ψήφου ο κ. Ευάγγελος Τσιάρας, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Επικύρωση αποφάσεων που περιλαμβάνονται στο 8^ο/29-08-2025 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη **χοιροτροφική μονάδα**, δυναμικότητας 1070 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι πάχυνσης έως 30 Kg, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Παλαιοστάνη», στην Τ.Κ. Γυμνότοπου του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ Ο.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 4: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις / Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30Kg) (**ΠΕΤ 2308991112**).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου) (θέμα από αναβολή)

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Πτηνοτροφική μονάδα**, δυναμικότητας 30.000 ορνίθων πάχυνσης με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λάκκα», της Τ.Κ. Σελλάδων, Δ.Ε. Κομποτίου, Δήμου Νικολάου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Διόνυσης Σωτήριος. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (ΠΕΤ 2506009121).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης με τη μέθοδο της **αντλησιοταμίευσης**, μέγιστης ισχύος έγχυσης 375 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 2500MWh, στη θέση «Πουρνάρι», Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ENERCOPLAN INVESTMENTS Α.Ε.» (Κατάταξη: Ομάδα 10η, Υποκατηγορία Α1, α/α 9: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας/Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ("Υβριδικοί σταθμοί") και Ομάδα 2η, α/α 2: Υδραυλικά έργα/Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ.) (ΠΕΤ 2504001013).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Αιολικός Σταθμός** παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 40,5 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας -διασύνδεσης), στη θέση «Πόρτα» των Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας και Δ.Ε. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 10η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1.α.: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας/Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά και Ομάδα 1η, α/α 11: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/ Α VI Δασική οδός) (ΠΕΤ 2507011225).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης **Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών** (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)». Ο ηλεκτρονικός φάκελος της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένος στο διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://ypen.gov.gr/stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-sbe-gia-to-schedio-dimiourgias-diktyou-monadon-energeiakis-axiopoisis-aporrimmatogenon-energeiakon-proton-ylon-aepy-apo-astika-sterea-apovlita-asa/>

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

6. **Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου** για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την συζήτηση των υπ' αριθμ. 196, 197, 198, 199 και 200/2025 μη οριστικών αποφάσεων επί των αναιρέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά των υπ' αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

(Εισήγηση Γραφείο Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου).

Κατά τη συνεδρίαση, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και επικυρώθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις της 8ης (29-08-2025) συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Λιούρης Θεοχάρης
9. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 1^ο**

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): 29-09-2025 Ημερομηνία (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170750/2358 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170750/2358 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 23-09-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2308991112 (A2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
«Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα, δυναμικότητας 1070 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι πάχυνσης έως 30 Kg, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Παλαιοστάνη», στην Τ.Κ. Γυμνότοπου του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ Ο.Ε.». (θέμα από αναβολή).			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

α) Το με αριθ. πρωτ. 25767/25-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/170750/2358).

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/99620/1323/05-06-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. 8/44/29-08-2025 Απόφασή μας – αναβολή συζήτησης του θέματος λόγω ελλείψεων του φακέλου της Μ.Π.Ε. (ΑΔΑ: ΛΠΜ57Λ9-Ν63).

δ) Την αριθ. πρωτ. 101799/2304/21-07-2025 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η τροποποίηση λειτουργίας μονάδας εκτροφής χοιρομητέρων με αύξηση της δυναμικότητας από 120 σε 1.070 χοιρομητέρες, αλλαγή της εκτροφής των παραγώγων τους αποκλειστικά μέχρι βάρους 30 kg και χρήση νερού από ίδια υδρογεώτρηση, υφιστάμενης στη θέση "Σακανέων" ή "Παλαιοστάνη" της Κοινότητας Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, και με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Παναγιώτης και Βασιλική Κόκκαλη Ο.Ε." (ΑΦΜ 081614402, αρ. ΓΕΜΗ 131214749000).

Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η προς τροποποίηση δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7^η ομάδα "Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", στο είδος με α/α 4 "Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg)" και στην υποκατηγορία Α2 λόγω των προβλεπόμενων θέσεων εκτροφής χοιρομητέρων. Επίσης, κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2), η σχετική δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 01.46 "Εκτροφή χοίρων".

Η υφιστάμενη υδρογεώτρηση, ως συνοδός δραστηριότητα, κατατάσσεται στη 2^η ομάδα "Υδραυλικά έργα" και στο είδος με α/α 6 "Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης", αλλά απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω απόληψης μικρού όγκου νερού, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη. Η υδρογεώτρηση δηλώνεται ότι έχει συντεταγμένες θέσης $X=231.123$ $Y=4.353.683$, κατά ΕΓΣΑ '87, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας ενώ για την ανόρυξη και χρήση της δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία αδειοδότησης.

Για το εξεταζόμενο χοιροτροφείο και την αύξηση της δυναμικότητας έχουν υποβληθεί:

- Η με αρ. πρωτ. 220/07-02-2006 απόφαση του τέως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για ανανέωση της με αρ. πρωτ. 760/04-05-1998 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εξεταζόμενη χοιροτροφική μονάδα, με δυναμικότητα 120 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους.
- Η με αρ. 4/20-03-1998 ανανέωση άδειας ίδρυσης της τέως Κοινότητας Γυμνοτόπου.
- Το με αρ. πρωτ. 55912/25-05-2020 ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Λασών Πρέβεζας.
- Το από 13-12-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρεία με δ.τ. "KAFSIS" (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044841507000) σχετικά με την παραλαβή των νεκρών ζώων της μονάδας.

Από τον έλεγχο των στοιχείων της υποβληθείσας μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Η εξεταζόμενη δυναμικότητα είναι πολλαπλάσια (εννιापλάσια) αυτής των γνωμοδοτήσεων και των λοιπών εγγράφων που είχαν υποβληθεί για την ανανέωση της αναφερόμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία έχει λήξει εδώ και χρόνια. Ομοίως, η υποβληθείσα άδεια λειτουργίας αποτελεί ανανέωση παλαιού τύπου άδειας ίδρυσης και δεν έχει καμία ισχύ. Λόγω της ουσιαστικής μεταβολής της δυναμικότητας, της αλλαγής στο παραγωγικό σύστημα και της παλαιότητας των εγγράφων θεωρούμε ότι απαιτείται πλήρη τεκμηρίωση της δραστηριότητας και ότι πρέπει να υποβληθούν επικαιροποιημένες βεβαιώσεις και γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα ισχύοντα αποδεικτικά συνεργασίας με νόμιμα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και νεκρών ζώων της μονάδας.

Β) Από αντιπαραβολή των γεωχωρικών δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, του χάρτη διανομής του αγροκτήματος Γυμνοτόπου έτους 1931 και του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος προκύπτει ότι:

- Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας εκτείνονται στα όμορα κληροτεμάχια 212 και 208, κατηγορίας Β, της διανομής, τα οποία αντίστοιχα φέρουν ΚΑΕΚ ανάρτησης 400130502007 και 400130502010, ενώ καταλαμβάνουν και δημοτικές εκτάσεις νότια αυτών.
- Στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα δεν αποτυπώνεται το σύνολο των εγκαταστάσεων, ενώ τα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων δεν ταυτίζονται με τα δεδομένα του Κτηματολογίου και τους χάρτες διανομής. Επίσης, δεν αποτυπώνεται όμορο υδατόρεμα το οποίο βρίσκεται κατάντη (νοτίως) των εγκαταστάσεων.
- Στη διαβούλευση δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία αδειοδότησης ή τακτοποίησης του συνόλου των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ούτε στοιχεία μίσθωσης των δημοτικών εκτάσεων. Λόγω της έκτασης των εγκαταστάσεων και των ανακριβειών της εξεταζόμενης μελέτης θεωρούμε απαραίτητη τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και την ακρίβεια της αποτύπωσης αυτών.

Γ) Το χοιροτροφείο βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar, καταφυγίων άγριας ζωής (ΚΑΖ) ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει δασικό και γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Όμως, η περιοχή λειτουργίας της μονάδας είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη καθώς είναι επικλινής και σε άμεση γειτνίαση με υδατόρεμα, το οποίο εκβάλλει άμεσα στον ποταμό Λούρο.

Η μελέτη αναφέρει ως μοναδική μέθοδο διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων κτηνοτροφικών αποβλήτων την προσωρινή στεγανή αποθήκευση και εν συνεχεία τη διάθεση σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Λόγω του ανάγλυφου και των χαρακτηριστικών της περιοχής λειτουργίας του χοιροτροφείου, προτείνουμε η αποθήκευση και μεταφόρτωση των αποβλήτων να χωροθετηθεί στη βορειοανατολική πλευρά των εγκαταστάσεων, ως η βέλτιστη λύση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης σε περίπτωση αστοχίας.

Δ) Επισημαίνουμε ότι, σε διάφορα σημεία της μελέτης εντοπίζονται ανακρίβειες, όπως αναφορές σε παρελθούσες εγκρίσεις μελετών, καταργημένες διατάξεις, εσφαλμένες διαστασιολογήσεις κλπ. Επίσης, θεωρούμε ως εσφαλμένη οποιαδήποτε αναφορά στη μελέτη σε μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων διαφορετική από αυτή της προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Τέλος, θεωρούμε ότι αναφορές στη μελέτη και στα σχεδιαγράμματα σε "πάχυνση" ή "παχυντήριο" αφορούν αποκλειστικά σε πάχυνση χοίρων έως 30 κιλά το μέγιστο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, δεν φέρουμε αντίρρηση για τη διατήρηση της εξεταζόμενης χοιροτροφικής μονάδας, που υφίσταται στη θέση "Σακανέων" ή "Παλαιοσπάνη" της Κοινότητας Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με αύξηση της δυναμικότητας από 120 σε 1.070 χοιρομητέρες, αλλαγή της εκτροφής των παραγώγων τους μέχρι βάρους 30 kg και χρήση νερού από ιδία υδρογεώτρηση, και υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Παναγιώτης και Βασιλική Κόκκαλη Ο.Ε."

Όμως, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τονίζοντας την ανάγκη:

- να υποβληθεί πλήρες και ακριβές τοπογραφικό διάγραμμα και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις στην υποβληθείσα μελέτη,
- να προσκομιστούν τα πλήρη στοιχεία νομιμότητας των εγκαταστάσεων, συνοδευόμενα από θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης,
- να τεκμηριωθεί η νόμιμη χρήση του συνόλου της έκτασης που καταλαμβάνει η μονάδα,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

- να υποβληθούν επικαιροποιημένες γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και επικαιροποιημένα συμφωνητικά σχετικά με την παραλαβή των αποβλήτων και νεκρών ζώων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, δεν έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις από πολίτες ή φορείς για την εξεταζόμενη δραστηριότητα».

ε) Την αριθ. Φ.901/565/505158/25-06-2025 (Σ.2877) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Την αριθ. 100603/7472/21-07-2025 θετική με πρόσθετους όρους γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Πρέβεζας.

ζ) Το αριθ. πρωτ. 33779/22-07-2025 έγγραφο (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων της Μ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ.

η) Το αριθ. 7/16-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας (θετική με όρους γνωμοδότηση).

θ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, υπενθυμίζοντας ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση (8η συνεδρίαση/29-08-2025), η Επιτροπή είχε αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης του θέματος, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείψεις του φακέλου της Μ.Π.Ε., όπως αυτές είχαν επισημανθεί στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ενημέρωσε τα μέλη ότι, μέχρι και σήμερα, τα ζητήματα αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα να παραμένουν ουσιώδεις εκκρεμότητες. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι δεν έχει γίνει ορθή και πλήρης αποτύπωση των εγκαταστάσεων της μονάδας στο τοπογραφικό διάγραμμα, δεν αποτυπώνεται το όμορο υδατόρεμα και σε πολλά σημεία της μελέτης εντοπίζονται ανακρίβειες. Υπογράμμισε ότι οι διαπιστώσεις της υπηρεσίας είναι σοβαρές και αφορούν την πληρότητα της μελέτης. Για τους λόγους αυτούς, εισηγήθηκε στα μέλη της Επιτροπής να διατυπώσουν αρνητική γνωμοδότηση, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατή η θετική αξιολόγηση του φακέλου υπό τις παρούσες συνθήκες. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τον κ. Γαϊτανίδη Πρόδρομο, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση επί της διοικητικής διαδικασίας καθώς και της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να τοποθετηθεί. Ειδικότερα, του ζητήθηκε να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας έχει θετική υπό όρους εισήγηση, η Επιτροπή Σταυλισμού Π.Ε. Πρέβεζας και η Π.Ε.ΧΩ.Π. Πρέβεζας διατύπωσαν θετική γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. παρά τις ουσιώδεις ελλείψεις του φακέλου της Μ.Π.Ε.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Γαϊτανίδη Πρόδρομου, ο οποίος επισήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισαν το ζήτημα αποκλειστικά σε διοικητικό επίπεδο, παραπέμποντας την επίλυση των ουσιωδών θεμάτων σε μεταγενέστερο στάδιο, ήτοι στο στάδιο της αδειοδότησης. Καταλήγοντας, δήλωσε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής οφείλει να είναι αρνητική.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ καθώς θεωρεί ότι οι λόγοι και οι αιτιάσεις της υπηρεσίας που διατυπώνονται στην εισήγησή της είναι σημαντικοί. Όταν η επιχείρηση δώσει τις κατάλληλες διευκρινίσεις και συμπληρώσει τις ελλείψεις στο φάκελο της Μ.Π.Ε. τότε το θέμα μπορεί να συζητηθεί εκ νέου.

ιβ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 1^ο**

ιγ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τη θετική στάση που τήρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

ιδ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σημασία του ελέγχου της ορθής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαδικασία παραγωγής βιοαερίου. Επισήμανε ότι η διαχείριση αυτή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τυχόν πλημμελής εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οχλήσεις, ιδίως με τη μορφή έντονης δυσσομίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**(Απόφαση 9/49/29-09-2025)**

Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 25767/25-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

☐

B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☒

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

☐

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.

☐**6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

- 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας.
- 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

☐☒

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 1^ο**

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Λιούρης Θεοχάρης
9. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 2^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170305/2355 Ημερομηνία (εξερχόμενου): 29-09-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170305/2355 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 23-09-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2506009121 (Α2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ΤΚ 45445 Ιωάννινα Υπόψη κ. Σωτήριου Φαρμάκη Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
«Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 30.000 ορνίθων πάχυνσης με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λάκκα», της Τ.Κ. Σελλάδων, Δ.Ε. Κομποτίου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Διονύσης Σωτήριος.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 38979/28-08-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/170305/2355),			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 2^ο

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/155798/2130/02-09-2025 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/158084/3354/23.09.2025 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Διονύσης Σωτήριος.

Η υπό εξέταση μονάδα, πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση: «Λάκα» της Τ.Κ. Σελλάδων, του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε Αρτας.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) και η εκτροφή των πτηνών θα γίνεται σε 2 πτηνοθαλάμους, συνολικού εμβαδού 6.289,77 m². Η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, όπου σύμφωνα με την αρ. 13.1.2023 βεβαίωση της Υ.ΔΟΜ Δήμου Νικολάου Σκουφά, δεν έχουν καθορισθεί «Χρήσεις Γης».

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας
- Γνωμοδότηση Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων
- Η με αριθ. πρωτ. 16/13-01-2023 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
- Βεβαίωση αποστάσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου (Σαλμονέλλωση)
- Βεβαίωση διαχείρισης ψόφιων πουλερικών της εταιρείας Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
- Βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας για τη διαχείριση κοτσιλιάς με την εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Περάνθη 950 μέτρα
- Αγ. Νικόλαος Κομποτίου 1.450 μέτρα

Η μονάδα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Α' Κτίριο εκτροφής με εμβαδό 1204 m² (πτηνοθάλαμος)
- Β' Κτίριο εκτροφής με εμβαδό 980 m² (πτηνοθάλαμος)
- Σιλό με εμβαδό βάσης 8,75m²
- Σιλό με εμβαδό βάσης 8,75m²

Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 7.000 μ³/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από υδρογεώτρηση βάθους περίπου 60 m, που θα ανοιχθεί στο εν λόγω γήπεδο με συντεταγμένες X = 244763.34 & Y = 4331312.24.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, έχει κατασκευαστεί:

- Κοπρωωρός επιφάνειας 84 m² και μέσου ύψους απόθεσης των στερεών αποβλήτων 2,5m με συνολική χωρητικότητα 210m³
- Σηπτική δεξαμενή η οποία θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 5.00 (3.90+0.10+1.00)*1.20*1.50(1.20), με διάταξη εκκένωσης της λάσπης η οποία θα γίνεται κάθε 2 χρόνια περίπου και θα φέρει τοίχιο ανακοπής των αφρών.
- Απορροφητικός βόθρος θα κατασκευασθεί από προκατασκευασμένο δακτύλιο οπλισμένου σκυροδέματος Φ 100 (R1 = 0,5 m), ο οποίος θα φέρει οπές σε διάφορα σημεία για την διέλευση των αποβλήτων προς το έδαφος με ενεργό βάθος (Ηωφ) 1,60 m (ολικό βάθος Ηολ = 2.00m) και θα περιβάλλεται από κροκάλα και αμμοχάλικο σε κυκλική διάταξη με ακτίνα R2 = 3,00m

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 2^ο**

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.». Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 210 m³. Οι τρεις πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO₂), του φωσφόρου (P₂O₅) και του καλίου (K₂O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA αλλά εντός Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του πάρκου Αμβρακικού, όπου είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη εγκατάσταση».

δ) Την θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας (Πρακτικό Νο19/03-09-2025).

ε) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε στην Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά επί του θέματος.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 9/50/29-09-2025)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 38979/28-08-2025 έγγραφο του Τμήματος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 2^ο**

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.	
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☒
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Κορωνάιος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170769/2359 Ημερομηνία (εξερχόμενου): 29-09-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170769/2359 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 23-09-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2504001013 (Α1)	
		Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Β' Λ. Αλεξάνδρας 11 – 114 73 Αθήνα sec.dipa@prv.ypeka.gr Υπόψη κ. Παπανικολάου Άγγελου Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
«Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης, μέγιστης ισχύος έγχυσης 375 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 2500MWh, στη θέση «Πουρνάρι», Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ENERCOPLAN INVESTMENTS Α.Ε.»			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38535/2459/07-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/170769/2359),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ//150577/2044/25-08-2025 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/148614/3197/23.09.2025 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση αντλησιοταμιευτικού συστήματος μέγιστης ισχύος έγχυσης 375 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 2.500 MWh στη θέση «Πουρνάρι», της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνολική έκταση είναι 8.993.240 m² κατά ΕΓΣΑ 87 και εντός αυτής θα χωροθετηθεί η εγκατάσταση. Το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εμπίπτει στα υβριδικά έργα ΑΠΕ που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό επίπεδο.

Η αντλησιοταμίευση αποτελεί ώριμη και δοκιμασμένη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, η οποία συνεισφέρει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το συγκεκριμένο έργο αξιοποιεί ως κάτω ταμιευτήρα την υφιστάμενη τεχνητή λίμνη του Πουρναρίου, ενώ θα διαμορφωθεί νέος άνω ταμιευτήρας σε υψόμετρο περίπου 600 m. Η λειτουργία θα πραγματοποιείται μέσω αναστρέψιμων υδροστροβίλων τύπου Pelton/Francis, με δυνατότητα ταχείας απόκρισης σε μεταβολές φορτίου, παρέχοντας επικουρικές υπηρεσίες στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Η περιοχή υλοποίησης εμπίπτει στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεπώς η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδοτεί επί της ΜΠΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο είναι και η καθ' ύλην αρμόδια αρχή έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και στη διατύπωση προτάσεων για την ενσωμάτωση πρόσθετων όρων και μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική αειφορία και η συμβατότητα με τις τοπικές και εθνικές στρατηγικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση αντλησιοταμιευτικού συστήματος υβριδικού τύπου, μέγιστης ισχύος έγχυσης 375 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 2.500 MWh, στη θέση «Πουρνάρι», Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Ως κάτω δεξαμενή επιλέγεται η υφιστάμενη τεχνητή λίμνη του Πουρναρίου, ενώ θα κατασκευαστεί άνω δεξαμενή σε υψόμετρο περίπου 600 m.

Η βασική αρχή λειτουργίας του έργου συνίσταται στην εναλλασσόμενη άντληση και εκφόρτιση υδάτων μεταξύ άνω και κάτω ταμιευτήρα, μέσω αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών μονάδων. Κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης ή υψηλής παραγωγής ΑΠΕ, η εγκατάσταση αντλεί νερό προς τον άνω ταμιευτήρα. Κατά τις ώρες αιχμής ή χαμηλής παραγωγής ΑΠΕ, το νερό εκφορτίζεται μέσω υδροστροβίλων, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Άνω δεξαμενή:
 - ο Ανώτατη στάθμη: 603 m
 - ο Κατώτατη αξιοποιήσιμη στάθμη: 584 m
 - ο Πυθμένας δεξαμενής: 573 m
 - ο Μέγιστη χωρητικότητα: 2.842.000 m³
 - ο Αξιοποιήσιμη χωρητικότητα: 2.292.000 m³
 - ο Μέγιστο ύψος εξωποτάμιου τοιχώματος: 30 m
 - ο Κατασκευή: λιμνοδεξαμενή με γεωμεμβράνη
- Κάτω δεξαμενή:
 - ο Χρησιμοποιείται η υφιστάμενη λίμνη Πουρναρίου
 - ο Ανώτατη στάθμη: 118 m
 - ο Κατώτατη αξιοποιήσιμη στάθμη: 4 m
 - ο Πλήρωση μέσω δευτερεύοντος αντλιοστασίου για εξισορρόπηση απωλειών
- Υδραυλικές οδεύσεις:
 - ο Συνολικό μήκος: 5.926 m
 - ο Προβλέπεται εγκατάσταση δύο παράλληλων αγωγών διαμέτρου 3,5 m, με μεταβαλλόμενο πάχος ανά τμήμα, για βέλτιστη προσαρμογή στις υδροστατικές πιέσεις.
 - ο Οι αγωγοί θα είναι υπέργειοι με αγκυρώσεις σε βάσεις σκυροδέματος.
- Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός:
 - ο Υδροστρόβιλοι τύπου Pelton, με εναλλακτική δυνατότητα υιοθέτησης αναστρέψιμων υδροστροβίλων Francis σε μελλοντικό στάδιο σχεδιασμού.
 - ο Προβλέπονται δύο δίδυμες τριμερείς μονάδες (στροβίλου Pelton, πολυβάθμιας αντλίας, γεννήτριας-κινητήρα).
 - ο Ύψος πτώσης: 515 m.

Φάση κατασκευής

Η διάρκεια κατασκευής εκτιμάται σε 10–12 μήνες, με έναρξη το 2026 και λειτουργία από το 2027. Στην περιοχή θα δημιουργηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 20.000 m², περιλαμβάνοντας:

- κινητό παρασκευαστήριο έτοιμου σκυροδέματος,
- κινητούς σπαστήρες για εκσκαφές και επιχώσεις,
- λυόμενους οικίσκους για το προσωπικό.

Δεν απαιτείται δημιουργία δανειοθαλάμων, καθώς τα προϊόντα εκσκαφής θα επαναχρησιμοποιηθούν σε έργα οδοποιίας και διαμορφώσεων. Τα αδρανή υλικά θα αξιοποιηθούν σε επιχώσεις, πρανή και διαστρώσεις.

Φάση λειτουργίας – Μηχανισμός άντλησης

Η άντληση του νερού από την κάτω δεξαμενή (τεχνητή λίμνη Πουρναρίου) προς τον άνω ταμιευτήρα θα πραγματοποιείται μέσω αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ ως αντλίες και ως υδροστρόβιλοι. Η ΜΠΕ προβλέπει λύση με δύο δίδυμες τριμερείς μονάδες που περιλαμβάνουν στρόβιλο τύπου Pelton, πολυβάθμια αντλία και γεννήτρια/κινητήρα στον ίδιο άξονα.

Κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης ή υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, η ηλεκτρική ενέργεια του συστήματος αξιοποιείται για την άντληση του νερού. Η συνολική ισχύς απορρόφησης για τη λειτουργία άντλησης ανέρχεται σε περίπου 350 MW, με παροχή άντλησης ~53 m³/s, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρωση του άνω ταμιευτήρα σε χρονικό διάστημα περίπου 12 ωρών.

Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία βοηθητικού αντλιοστασίου μικρότερης ισχύος (≥50 kW), το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση απωλειών λόγω εξάτμισης ή διαρροών, με

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

συνεχή και χαμηλού ρυθμού άντληση. Το νερό που αντλείται θα διέρχεται από φίλτρα καθαρισμού, ώστε να προστατεύεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης, με δυνατότητα ταχείας εναλλαγής από την άντληση στην παραγωγή ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες του Διαχειριστή Συστήματος.

Συνοπτικά στοιχεία

Το έργο θα παρέχει:

- Ικανότητα παραγωγής 375 MW,
- Ικανότητα άντλησης 350 MW,
- Εγκατεστημένη χωρητικότητα 3.000 MWh,
- Εγγυημένη χωρητικότητα 2.500 MWh.

Με την υλοποίησή του, θα ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του αντλησιοταμιευτικού έργου στη θέση «Πουρνάρι» συνδέεται άμεσα με τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Η αντλησιοταμίευση αποτελεί την πλέον ώριμη και διαδεδομένη τεχνολογία μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας, προσφέροντας:

- σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου,
- απορρόφηση πλεονάζουσας παραγωγής ΑΠΕ,
- παροχή επικουρικών υπηρεσιών (ρύθμιση συχνότητας, τάσης),
- άμεση διαθεσιμότητα ισχύος σε περιόδους αιχμής ή ανάγκης.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΜΠΕ, το έργο συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι παρουσιάζουν διακυμάνσεις παραγωγής. Η αποθήκευση ενέργειας σε ώρες χαμηλής ζήτησης επιτρέπει την αξιοποίησή της σε ώρες αιχμής, εξισορροπώντας τις διακυμάνσεις και μειώνοντας την ανάγκη ενεργοποίησης θερμικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

- μείωση εκπομπών CO₂,
- βελτίωση αποδοτικότητας υφιστάμενων σταθμών,
- παράταση του χρόνου ζωής των θερμικών μονάδων.

Σε επίπεδο κλιματικής πολιτικής, το έργο συνάδει με:

- το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
- την ευρωπαϊκή στρατηγική REPowerEU,
- τις δεσμεύσεις της χώρας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η γεωγραφική επιλογή της θέσης «Πουρνάρι» είναι στρατηγική, καθώς αξιοποιεί υφιστάμενη υποδομή (τεχνητή λίμνη Πουρναρίου) και περιορίζει τις ανάγκες για νέες μεγάλες παρεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε σχέση με την κατασκευή νέας κάτω δεξαμενής.

Επιπλέον, το έργο αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προσφέροντας:

- ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης κατά τη φάση κατασκευής,
- δημιουργία έμμεσων θέσεων εργασίας σε συναφείς δραστηριότητες,
- συμβολή στην ανάπτυξη της Π.Ε. Άρτας μέσω επενδύσεων σε τεχνικές υποδομές.

Η ΜΠΕ τεκμηριώνει ότι το έργο εντάσσεται σε μια λογική συμπληρωματικότητας με άλλα έργα ΑΠΕ στην Ήπειρο και την ευρύτερη Ελλάδα, χωρίς να αναιρεί τον αναπτυξιακό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

προσανατολισμό της περιοχής. Αντιθέτως, ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα του συστήματος σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή χαμηλής παραγωγής από ΑΠΕ.

Τέλος, το έργο συμβάλλει στην ενεργειακή ευελιξία που απαιτείται σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση «Πουρνάρι» κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α1 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την ΥΑ υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (Β' 3291), όπως ισχύει, η οποία καθορίζει την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση γίνεται επομένως σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χωροταξικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις

Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν επηρεάζονται θεσμοθετημένες χρήσεις γης, κοινωνικές υποδομές ή κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, η περιοχή εγκατάστασης δεν βρίσκεται εντός των ορίων του Δικτύου Natura 2000 ή άλλων ζωνών αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 3937/2011). Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υφίστανται αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία που να επηρεάζονται από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται δασική μόνο ως προς επιμέρους τμήματα που αφορούν την άνω δεξαμενή. Για τα τμήματα αυτά θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της επέμβασης.

Συμβατότητα με τα θεσμοθετημένα πλαίσια σχεδιασμού

Το έργο εναρμονίζεται με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Ηπείρου, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών ΑΠΕ και έργων που συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτάρκεια και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, το έργο είναι συμβατό με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο επισημαίνει τη σημασία έργων αποθήκευσης για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής ΑΠΕ. Η χρήση υφιστάμενου ταμιευτήρα ως κάτω δεξαμενής συνάδει με την κατεύθυνση ελαχιστοποίησης νέων παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμβατότητα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα). Η ΜΠΕ εξετάζει τη σκοπιμότητα υπαγωγής του έργου στις προβλέψεις του άρθρου 4.7 περί εξαιρέσεων, καταλήγοντας ότι δεν αναμένονται αρνητικές συνέπειες στην καλή κατάσταση των υδάτων. Η πλήρωση της άνω δεξαμενής γίνεται με σταδιακή άντληση και με πρόβλεψη δευτερεύοντος αντλιοστασίου για αναπλήρωση απωλειών, ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία στο υδατικό ισοζύγιο.

Συμβατότητα με στόχους κλιματικής πολιτικής

Το έργο συμβάλλει άμεσα στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές για την κλιματική ουδετερότητα. Ειδικότερα, εντάσσεται στους μηχανισμούς μετριασμού (μέσω υποκατάστασης θερμικών μονάδων) και προσαρμογής (μέσω ενεργειακής ασφάλειας και αποθήκευσης).

Συνεπώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, το έργο θεωρείται πλήρως συμβατό με το θεσμικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο που ισχύει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αντλησιοταμίευσης στη θέση «Πουρνάρι» έγινε με βάση τα δεδομένα της ΜΠΕ και αφορά τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

Επιπτώσεις στο κλίμα και το μικροκλίμα

Η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής. Αντιθέτως, συνεισφέρει θετικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επιτρέπει την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ και μειώνει την ανάγκη λειτουργίας θερμικών μονάδων. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενισχύεται με την ύπαρξη διαθέσιμης αποθηκευμένης ενέργειας, η οποία παρέχει ασφάλεια εφοδιασμού σε συνθήκες μεταβαλλόμενης παραγωγής.

Επιπτώσεις στο μορφολογικό και τοπιολογικό περιβάλλον

Οι βασικές παρεμβάσεις αφορούν στη διαμόρφωση της άνω δεξαμενής και στην όδευση των αγωγών. Οι εργασίες εκσκαφών, διαμορφώσεων και κατασκευής του αναχώματος μεταβάλλουν την τοπιογραφία σε τοπικό επίπεδο. Η ΜΠΕ προβλέπει μέτρα αποκατάστασης, όπως επένδυση πρανών με γαιώδη υλικά και φυτεύσεις, ώστε να ενταχθεί το έργο στο φυσικό περιβάλλον. Η επιλογή της υφιστάμενης λίμνης ως κάτω ταμιευτήρα περιορίζει τις επιπλέον αλλοιώσεις.

Επιπτώσεις στο έδαφος, στη γεωλογία και στη σεισμικότητα

Οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής χαρακτηρίζονται από ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, με ανάγκη στεγάνωσης της άνω δεξαμενής μέσω γεωμεμβράνης. Οι εκσκαφές εκτιμάται ότι θα παράγουν υλικά κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση. Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις σε γεωλογικό ή τεκτονικό επίπεδο. Η περιοχή κατατάσσεται σε μέση σεισμικότητα και τα έργα θα σχεδιαστούν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Η άμεση περιοχή εγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται σε ζώνες Natura 2000 ούτε σε άλλες θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας. Παρόλα αυτά, η κατασκευή της άνω δεξαμενής απαιτεί αποψίλωση και επέμβαση σε περιορισμένη δασική έκταση. Η ΜΠΕ προβλέπει αντισταθμιστική φύτευση και αναδάσώσεις για την αποκατάσταση των απωλειών.

Σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα, η μελέτη καταγράφει συνήθη μεσογειακά είδη χωρίς παρουσία προστατευόμενων ή ενδημικών ειδών σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επιπτώσεις θεωρούνται τοπικού χαρακτήρα και αντισταθμίζονται με μέτρα περιορισμού θορύβου, ελέγχου σκόνης και αποκατάστασης της βλάστησης.

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

Το έργο δεν επηρεάζει οικισμούς, καθώς βρίσκεται εκτός κατοικημένων περιοχών. Δεν υφίστανται μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι εντός της ζώνης επέμβασης. Οι χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν αναλλοίωτες. Το έργο αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην τοπική οικονομία μέσω απασχόλησης και έμμεσων ωφελειών.

Επιπτώσεις στα ύδατα

Η χρήση της λίμνης Πουρναρίου ως κάτω ταμιευτήρα εξασφαλίζει ότι δεν απαιτείται νέα υδατική επιβάρυνση μεγάλης κλίμακας. Η αναπλήρωση απωλειών λόγω εξάτμισης ή διαρροών θα γίνεται μέσω δευτερεύοντος αντλιοστασίου, με αργούς ρυθμούς ώστε να μην επηρεάζονται τα υδατικά αποθέματα. Η ΜΠΕ καταλήγει ότι το έργο δεν προκαλεί σημαντική μεταβολή στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής.

Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα και στις εκπομπές

Κατά τη φάση κατασκευής θα παρατηρηθούν εκπομπές σκόνης και καυσαερίων από χωματουργικές εργασίες και μηχανήματα έργου. Πρόκειται για προσωρινές επιπτώσεις που θα αντιμετωπιστούν με διαβροχή, χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και περιορισμό εκπομπών. Στη φάση λειτουργίας δεν υπάρχουν εκπομπές αερίων ρύπων, καθώς η διαδικασία είναι υδροηλεκτρική.

Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις

Κατά τη φάση κατασκευής προβλέπεται αύξηση θορύβου από μηχανήματα έργου, αλλά σε προσωρινή βάση και εντός ορίων. Στη φάση λειτουργίας, ο θόρυβος περιορίζεται στον εξοπλισμό του σταθμού και δεν επηρεάζει οικισμούς, λόγω της απόστασης από κατοικημένες περιοχές.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

Επιπτώσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (υποσταθμός, γραμμές μεταφοράς) θα παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία εντός επιτρεπόμενων ορίων, σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις προδιαγραφές της ΕΕΤΤ και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και να συνεισφέρει στην τοπική οικονομία. Δεν αναμένονται αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ευπάθεια σε ατυχήματα και φυσικές καταστροφές

Η ΜΠΕ εξετάζει κινδύνους από σεισμούς, πλημμύρες ή τεχνικές αστοχίες. Με βάση τον σχεδιασμό και τα μέτρα ασφαλείας, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται χαμηλός. Προβλέπονται σχέδια έκτακτης ανάγκης και μέτρα αντισεισμικής θωράκισης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΜΠΕ προβλέπει δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση.

Κατά τη φάση κατασκευής

- Περιορισμός εκπομπών σκόνης και ρύπων: διαβροχή εκσκαφών και δρόμων, χρήση σύγχρονων μηχανημάτων με αντιρρυπαντική τεχνολογία, τακτική συντήρηση εξοπλισμού.
- Διαχείριση εκσκαφών και αποβλήτων: επαναχρησιμοποίηση αδρανών σε οδοποιία και πρανή, ασφαλής συλλογή στερεών αποβλήτων, απομάκρυνση μη αξιοποιήσιμων υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Προστασία εδάφους και υδάτων: απαγόρευση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, έλεγχος απορροών, στεγανοποίηση χώρων προσωρινής αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών.
- Περιορισμός θορύβου: χρονικός προγραμματισμός θορυβωδών εργασιών, χρήση σιγαστήρων και ηχοπετασμάτων όπου απαιτείται.

Κατά τη φάση λειτουργίας

- Παρακολούθηση υδατικών ισοζυγίων: συνεχής έλεγχος στάθμης δεξαμενών και αναπλήρωση απωλειών με αργούς ρυθμούς ώστε να μην επιβαρύνονται οι υδατικοί πόροι.
- Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων: τήρηση κανονισμών για την απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων, αξιοποίηση συστημάτων συλλογής και απομάκρυνσης.
- Περιορισμός θορύβου και δονήσεων: συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ηχομονωτικών μέσων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
- Παρακολούθηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων: περιοδικές μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Παρατηρητηρίου.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ΜΠΕ προτείνει την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), με βασικές αρχές:

- σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών,
- εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού,
- διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και ελέγχου,
- ετοιμότητα για επείγοντα περιστατικά,
- τακτική ανασκόπηση από τη διοίκηση.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Η υλοποίηση των μέτρων αυτών διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Με βάση τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση «Πουρνάρι» του Δήμου Αρταίων αποτελεί ένα τεχνικά ώριμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό έργο, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία υβριδικών έργων ΑΠΕ υποκατηγορίας Α1. Η επιλογή της υφιστάμενης τεχνητής λίμνης του Πουρναρίου ως κάτω δεξαμενής μειώνει σημαντικά την κλίμακα των παρεμβάσεων και περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής είναι προσωρινού χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα προβλεπόμενα μέτρα μετριασμού (έλεγχος σκόνης, διαχείριση εκσκαφών, περιορισμός θορύβου). Στη φάση λειτουργίας, οι εκπομπές ρύπων είναι μηδενικές, ενώ τα υδατικά ισοζύγια διατηρούνται με ελεγχόμενη αναπλήρωση. Δεν διαπιστώνονται σοβαρές επιπτώσεις σε οικοσυστήματα, πολιτιστικά στοιχεία ή οικισμούς.

Το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ, στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, με την προϋπόθεση της πλήρους τήρησης των όρων, μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται στη μελέτη, καθώς και των ειδικών περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕΝ».

δ) Την αριθ. πρωτ. 366009/22-09-2025 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Την από 26-09-2025 αίτηση της εταιρείας ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E. (έλαβε αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/173779/2411/26-09-2025) για αναβολή της συζήτησης του θέματος: «Σχετικά με τον σταθμό αποθήκευσης με τεχνολογία αντλησιοταμίευσης, μέγιστης ισχύος έγχυσης 375 MW, μέγιστης ισχύος απορρόφησης 350 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 2.500 MWh, στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙ» Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, και ενόψει επικείμενων τροποποιήσεων του σχεδιασμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αρταίων και τις όμορες κοινότητες, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αναβληθεί η εξέταση του θέματος μέχρι την ολοκλήρωση και κατάθεση των νέων, τροποποιημένων σχεδίων».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 3^ο**

στ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος εισηγήθηκε στα μέλη της Επιτροπής να αναβάλλουν τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, όταν ολοκληρωθούν και κατατεθούν από την εταιρεία τα νέα τροποποιημένα σχέδια.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

η) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 9/51/29-09-2025)

Την **αναβολή** της συζήτησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως αυτός διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38535/2459/07-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, έως ότου η εταιρεία ολοκληρώσει και υποβάλει τα τροποποιημένα σχέδια.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

☐

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

☐

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.

☒

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 3^ο**

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.	
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	
4) Η από 26-09-2025 αίτηση της εταιρείας ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E.	

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 4^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170921/2368 Ημερομηνία (εξερχόμενου): 29-09-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170921/2368 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 23-09-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2507011225 (Α2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Συγκούνα Πωλίνας Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
«Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 40,5 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας - διασύνδεσης), στη θέση «Πόρτα» των Δ.Ε. Ηγουμενίτσας και Δ.Ε. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας, και Δ.Ε. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας- Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

γ) Την αριθμ. πρωτ. 154653/3288/26-09-2025 αρνητική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Το υπό μελέτη ισχύος 40,5 MW, θα αποτελείται από εννέα (-9-) τρίπτερες ανεμογεννήτριες, οριζόντιου άξονα, τύπου Vestas V163, ονομαστικής ισχύος 4,5MW, δρομέας τριών πτερυγίων, διαμέτρου 163m και ύψος πύργου 126m.



Εικόνα 3.1: Απεικόνιση του προτεινόμενου αιολικού σταθμού και της περιοχής εγκατάστασης (υπόβαθρο: Google Earth, επεξεργασία)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 4^ο

Η προτεινόμενη θέση του έργου αναπτύσσεται σε Δασική έκταση, σε ημιορεινές εξάρσεις, νότια των οικισμών Δράμεση, Κορίτιανη και Σεμέριζα, και βόρεια των οικισμών Ψάκα, Νουνεσάτι και Βασιλικός.

Όσον αφορά τα συνοδά έργα οδοποιίας η μελέτη τους περιλαμβάνει συνοπτικά:

- Οδοποιία συνολικού μήκους 14.591,16m., εκ των οποίων τα 4.874,99m. αποτελούν την οδό πρόσβασης, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης και τα 9.716,17m. την εσωτερική οδοποιία για την σύνδεση του έργου με την οδό πρόσβασης και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
- Διαμόρφωση των πλατειών των 9 Α/Γ και μιας του Οικίσκου Ελέγχου.
- Οδοστρωσία Δασικών δρόμων σε όλο το μήκος των δρόμων και πλατειών.
- Κατασκευή τεχνικών έργων (-35- σωληνωτών οχετών).

Η προσέγγιση της περιοχής θα γίνει μέσω της Εγνατίας οδού και υφιστάμενων οδών στην περιοχή του Βασιλικού, νότια του ΑΣΠΗΕ ενώ, στη συνέχεια, θα κατασκευαστούν, εσωτερικά της θέσης εγκατάστασης, νέα οδικά τμήματα.

Για τη σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το Σύστημα Μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) 33Κν, συνολικού μήκους 34.059,34m., για τη σύνδεση στον υφιστάμενο Υ/Σ «ΜΟΥΡΤΟΣ», ο οποίος βρίσκεται νότια του έργου πλησίον του οικισμού Πλαταριά.

Συνοπτικά οι εργασίες διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν:

- * Κατασκευή υπόγειου δικτύου καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) διασύνδεσης των Α/Γ μεταξύ τους και με τον υφιστάμενο Υ/Σ 33/150kV, συνολικού μήκους 34.059,34m.
- * Κατασκευή οικίσκου ελέγχου ως 200m²
- * Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων μέσων ζεύξης και προστασίας του δικτύου και των μετρητικών διατάξεων, στην άφιξη της αποκλειστικής γραμμής στον πίνακα Μ.Τ., εντός του νέου Υ/Σ, για την προστασία και τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και άεργου ενέργειας και ισχύος στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Τα έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, επιγραμματικά, είναι:


- ☐ Έργα βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας και διάνοιξης νέας οδοποιίας για την πρόσβαση στις θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ.
- ☐ Εννέα (-9-) πλατείες ανέγερσης των Α/Γ.
- ☐ Εννέα (-9-) βάσεις θεμελίωσης των Α/Γ, διαμέτρου 20m. περίπου.
- ☐ Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων και σωληνωτών αγωγών στις νέες οδούς, διάστρωση οδοποιίας με διαβαθμισμένο υλικό 3Α.
- ☐ Μεταφορά, συναρμολόγηση και ανέγερση των εννέα (-9-) Α/Γ.
- ☐ Διαμόρφωση -3- τριών εργοταξιακών χώρων, εκ των οποίων ο ένας (-1-) θα χρησιμοποιηθεί ως πλατεία εγκατάστασης του οικίσκου ελέγχου, ενώ οι άλλοι δύο (-2-) θα αποκατασταθούν, μετά το τέλος της κατασκευαστικής περιόδου του έργου.
- ☐ Κατασκευή οικίσκου ελέγχου.
- ☐ Διάνοιξη καναλιών καλωδίων και κατασκευή υπόγειου δικτύου καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), που θα οδεύουν κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας του αιολικού πάρκου και υφιστάμενων οδών, για την τοποθέτηση των καλωδίων Μέσης Τάσης 33kV, για τη διασύνδεση των Α/Γ με τον Οικίσκο Ελέγχου και τον υποσταθμό (Υ/Σ) 33/150kV.
- ☐ Έργα αποκατάστασης διαταραγμένων χώρων & αναδασώσεις – αναχλοάσεις.
- ☐ Για την κατασκευή του έργου, προβλέπεται η εργασία 35 ατόμων, ενώ για την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του, μόνιμο προσωπικό, 1-2 ατόμων. Παράλληλα, απαιτείται τακτική προγραμματισμένη συντήρηση των Α/Γ, την οποία θα αναλάβει ο κατασκευαστής των Α/Γ, με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, το οποίο συνήθως αποτελείται από 3-15 άτομα. Η παρακολούθηση και η καταγραφή της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 4^ο

παραγωγής και όλων των άλλων δεδομένων λειτουργίας, μέσω του συστήματος τηλε-επίβλεψης, θα είναι αδιάλειπτη.

Σύνδεση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η σύνδεση του εν θέματι ΑΣΠΗΕ με το ΕΣΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ στη θέση «ΜΟΥΡΤΟΣ». Ο υποσταθμός είναι σε λειτουργία και βρίσκεται πλησίον του οικισμού Πλαταριά.

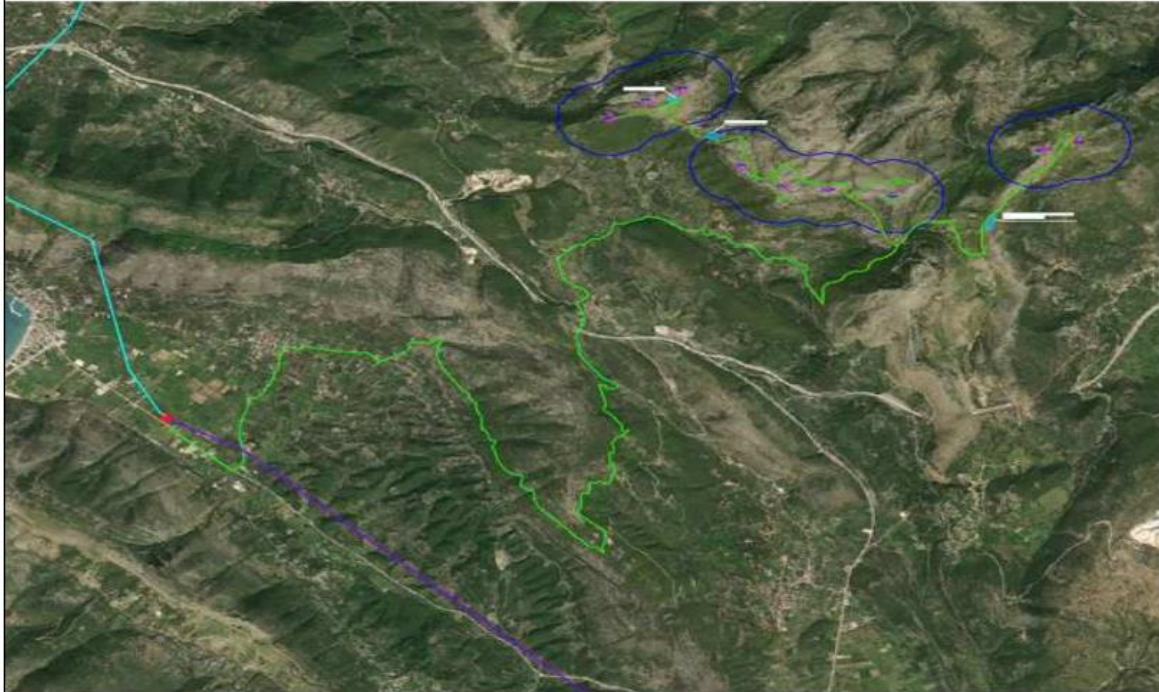

Εικόνα 6.5: Απόσπασμα Χάρτη προσανατολισμού με αποτύπωση του αιολικού σταθμού, του δικτύου διασύνδεσης επί υφιστάμενων οδών ως τον Υ/Σ Μούρτος και των ΓΜΥΤ στην ευρύτερη περιοχή (υπόβαθρο: Google satellite, επεξ.)

Η υπό εξέταση δραστηριότητα χωροθετείται εκτός των ορίων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, με την πλησιέστερη περιοχή του, στα 2,4km.. Επίσης, και εκτός περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με την πλησιέστερη, στα 3,4km.


Ο υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά υποστηρικτικά του έργα αφορούν σε αμιγώς τεχνικά έργα, για την κατασκευή των οποίων θα απαιτηθούν παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, μεταξύ των οποίων, σε Δάση και Δασικές εκτάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τόσο στο κυρίως έργο (Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας), όσο και σε τμήματα των συνοδών υποστηρικτικών του έργων. Θα απαιτηθούν, δηλαδή, παρεμβάσεις ή/και μόνιμη κατάληψη εκτάσεων με Δασικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθεί η εκχέρσωση Δασικής βλάστησης και η υλοτόμηση Δασικών δέντρων. Για την συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν αναρτημένοι και κυρωμένοι Δασικοί χάρτες, όπου το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων χαρακτηρίζεται ως Δασική έκταση. Ο Δασικός Χάρτης της περιοχής έχει κυρωθεί, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 123671/21.10.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών, για την κύρωση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΦΕΚ Δ' 762/3.11.2022) και την Αρ. Πρωτ. 22148/22.02.2021 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την κύρωση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΑΔΑ: ΨΘΛ4ΟΡΙΓ-ΜΧ6).

Παρατηρήσεις της Υπηρεσίας

Α) Δεν υπάρχουν ανεμολογικά δεδομένα, ώστε να τεκμηριώσουν το υψηλό δυναμικό της εν λόγω περιοχής. Θα έπρεπε η εταιρεία να τοποθετήσει, για κάποιο χρονικό διάστημα, ανεμολογικούς ιστούς στα πολύγωνα των περιοχών (για πάνω από ένα -1- έτος) με σκοπό την συλλογή δεδομένων ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 (Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες) της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464Β/03.12.2008), η εν λόγω περιοχή είναι εκτός χάρτη Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Από τον παρακάτω χάρτη τεκμηριώνεται επαρκώς η απουσία περιοχών της Ηπείρου στις περιοχές Π.Α.Π..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 4^ο

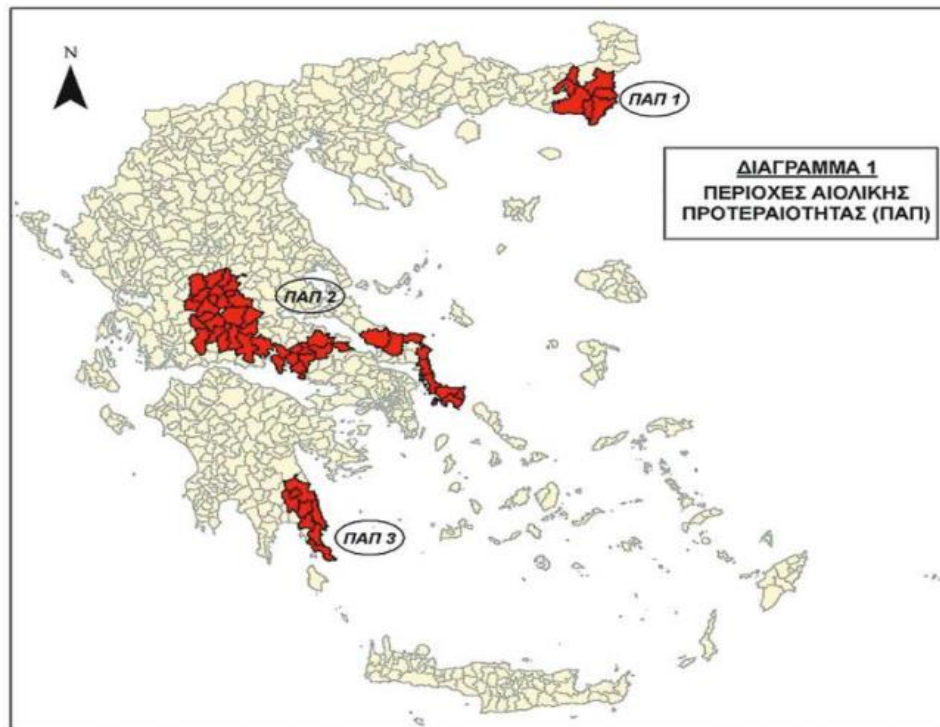

Γ) Σύμφωνα επίσης με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208/05.11.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 286/Α.Α.Π./28.11.2018), «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Π. Ηπείρου και Περιβαλλοντική έγκριση αυτού», ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, «... θεωρούνται οι οροσειρές στα Ανατολικά της Π.Ε. Άρτας (Γιάβροβο – Όρη Βάλτου, Κοκκινόλακκος των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων) στο Ξεροβούνι (όρια ΠΕ Άρτας – Ιωαννίνων, Δ. Ζηρού, Αρταίων και Β. Τζουμέρκων) οι ορεινοί όγκοι του Κασσιδιάρη και των Τσαμαντών (Δ. Πωγωνίου, Ζίτσας, Φιλιατών) καθώς και οι ορεινοί όγκοι της ενδοχώρας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης».

Αναφέρεται δε στον εν λόγω χωροταξικό σχεδιασμό «Για λόγους προστασίας των τουριστικών πόρων δεν συνιστάται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων των Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης που γειτνιάζουν με τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης». Στις περιοχές αυτές υπάρχει έντονη οικοτουριστική ανάπτυξη από Ορειβατικούς και Περιπατητικούς/Φυσιολατρικούς Συλλόγους από όλη την Ελλάδα οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Συνεπώς, με την εγκατάσταση των Α/Γ θα υπάρξει ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

Δ) Από τη μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών της Α/Γ, προκύπτει ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι πιθανός ο σχηματισμός πάγου στα περύγια του στροφείου καθώς και σε άλλα σημεία της Α/Γ. Σύμφωνα με το Health and Safety Executive, 2013, «Λόγω ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων είναι πιθανή η εμφάνιση πάγου στα περύγια της Α/Γ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση τμημάτων πάγου στο έδαφος». Ο σχηματισμός πάγου και ειδικά σε μεγάλα υψόμετρα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια απόδοσης ή μπορεί ακόμη και να προκαλέσει διακοπή της ανεμογεννήτριας. Με δεδομένη, ήδη, την προβληματική φύση της ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα, λόγω της στοχαστικής φύσεως του ανέμου αλλά και των εγγενών προβλημάτων δικτύωσης, εγείρεται ένα θέμα περί του κατά πόσο, τελικά, θα μπορέσει να συμβάλει πραγματικά το υπό εξέταση Α/Π στην ενίσχυση του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας και στην αποκόμιση περιβαλλοντικών οφελών μέσω ουσιαστικής μείωσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Ε) Όσον αφορά στο τοπίο, μετά την κατασκευή του έργου, παρατηρείται σημαντική επέμβαση στον φυσικό χαρακτήρα της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική έκταση επέμβασης για τις οδούς και για τις πλατείες, πλέον τα εργοτάξια. Οι εκτεταμένες εκσκαφές, οι επιχώσεις και τα χωματουργικά έργα, καθώς και η αποψίλωση βλάστησης και η μόνιμη αλλοίωση των πρανών, οδηγούν σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 4^ο

Ζ) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη οδοποιίας, οι μέγιστες κατά μήκος κλίσεις των οδών φτάνουν έως και το 14% (π.χ. σε οδό πρόσβασης, αλλά και σε αρκετά σημεία της εσωτερικής οδοποιίας), ενώ αρκετά ακόμη τμήματα παρουσιάζουν κλίσεις άνω του 12%. Οι κλίσεις αυτές, ιδίως σε συνδυασμό με τα δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, κρίνονται ιδιαίτερα έντονες και δυσχεραίνουν την ασφαλή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού Α/Γ, όπως και τη χρήση των δρόμων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σε ορεινές περιοχές με υψηλή υγρασία, υδροφορία και χιονοκάλυψη, οι κλίσεις αυτές καθιστούν τους δρόμους αδιάβατους για μεγάλο μέρος του έτους, με απώλεια πρόσφυσης και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων. Ας σημειωθεί εδώ ότι η εγκύκλιος 135661/4400/16.09.2013 του ΥΠΕΝ με τίτλο "Οδοί σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας" αναφέρει ρητά ότι "... περιορίζεται μόνον στο να επιτρέπει την προσωρινού χαρακτήρα διάνοιξη οδοποιίας πέραν των 5 μέτρων (έως 10 μέτρα), απαγορεύοντας από την άλλη την δυνατότητα χαράξεων Δασικών οδών με κλίσεις που ξεπερνούν το όριο του 12% λόγω του κινδύνου μόνιμης διαμόρφωσης οδού και περιβαλλοντικών ζημιών (βλ. διάβρωση, «φαγώματα» στο κατάστρωμα οδού, κ.λ.π.)."

Η) Οι γεωμετρικές προδιαγραφές των νέων και υφιστάμενων οδών που διανοίγονται ή βελτιώνονται συνάδουν με εκείνες Δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας. Το πλάτος του οδοστρώματος έχει προβλεφθεί στα 5,0m. χωρίς έρεισμα, με δυνατότητα διαπλατύνσεων έως 10m. σε επιλεγμένες θέσεις. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και τη σχετική εγκύκλιο (135661/4400/16.09.2013), σε έργα όπως οι ΑΠΕ, η μεταφορά εξοπλισμού μεγάλου όγκου απαιτεί παρεκκλίσεις από τις τυπικές προδιαγραφές. Ωστόσο, η χρήση αυτών των δρόμων ως κύριου μέσου πρόσβασης στις Α/Γ είναι οριακή και θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και φθοράς, ιδιαίτερα όταν δεν διασφαλίζεται πλήρως η εδραίωση και αποστράγγιση των επιχωμάτων.

Θ) Η μελέτη υποεκτιμά την επίδραση της οδοποιίας στο τοπίο, εστιάζοντας κυρίως στην οπτική επίδραση των ίδιων των ανεμογεννητριών. Δεν συμπεριλαμβάνει τις διατομές των οδών, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των επιπτώσεων, ειδικά όσον αφορά τα ύψη πρηνών και τις χωματουργικές επεμβάσεις μεγάλης έντασης που προβλέπονται. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Manwell et al., 2009), τέτοιες παρεμβάσεις οδηγούν σε κατακερματισμό φυσικών οικοσυστημάτων και αλλαγές στη χρήση γης, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Ι) Από τη λειτουργία Α/Γ έχουν παρατηρηθεί παρεμβολές σε τηλεοπτικές μεταδόσεις. Φυσικά, ο κίνδυνος είναι σοβαρός, όταν οι παρενοχλήσεις γίνονται στα συστήματα μικροκυμάτων και πλοήγησης αεροπλάνων.

Κ) Η ΜΠΕ περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου, ωστόσο δεν τεκμηριώνεται με εξειδικευμένη γεωλογική μελέτη, ούτε παρουσιάζεται ανάλυση γεωτεχνικής επάρκειας για τις θέσεις των ανεμογεννητριών, τις πλατείες και τα συνοδά έργα (οδοποιία, Υ/Σ, καλωδιώσεις κ.λπ.). Παρατηρείται ότι:

1. Η ΜΠΕ περιορίζεται σε επιφανειακή προσέγγιση των γεωλογικών σχηματισμών χωρίς αναλυτική γεωτεχνική τεκμηρίωση ανά θέση επέμβασης.
2. Δεν γίνεται ειδική αναφορά σε σταθεροποιητικές παρεμβάσεις, παρόλο που το έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί σε κεκλιμένες περιοχές με Δασική βλάστηση.
3. Παρά την αναφορά στο γεωλογικό υπόβαθρο, δεν αποτυπώνονται τεχνικές γεωλογικές παράμετροι (π.χ. φέρουσα ικανότητα, βάθος θεμελίωσης, ευστάθεια πρηνών, κίνδυνος κατολισθήσεων).
4. Η απουσία πλήρους γεωλογικής και γεωτεχνικής τεκμηρίωσης σε σχέση και με την σεισμικότητα της εν λόγω περιοχής (Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι. Η εδαφική επιτάχυνση, ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας, για τη ζώνη αυτή είναι $a=0,16 \text{ m/g}^2$) καθιστά επισφαλή την τεχνική αξιολόγηση της κατασκευής των υποδομών του έργου.
5. Δεν παρουσιάζονται εμπεριστατωμένα στοιχεία υδρογεωλογικού χάρτη ή μοντέλου κατεύθυνσης ροής και, επίσης, η ΜΠΕ δεν παρέχει εκτίμηση ενδεχόμενων διαταραχών στα υπόγεια ύδατα λόγω εκσκαφών, έργων σκυροδέτησης και της σύνδεσής των υποσταθμών με το αιολικό πάρκο, με δεδομένο ότι η περιοχή εγκατάστασης του προτεινόμενου αιολικού πάρκου εντάσσεται στην Λεκάνη Απορροής Καλαμά (ΛΑΠ Καλαμά, EL0512) και στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΥΔ EL05 «Ηπειρος») EL05APSFR008 Κάτω ρους - Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / ΘΕΜΑ 4^ο

Λ) Δεν αναφέρεται στην ΜΠΕ, αν η προς εγκατάσταση του έργου περιοχή είναι εντός βοσκοτοπικών αγροτεμαχίων στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) ή δηλώνεται τμηματικά ή ολόκληρη στις Ενιαίες Αιτήσεις Εκμετάλλευσης των τελευταίων χρόνων, ως κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές.

Μ) Κατά την άποψή μας, υποεκτιμούνται οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου, αφού σε περίπτωση υλοποίησής του ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των πτηνών λόγω φράγματος ανάσχεσης. Τα μεγάλα αρπακτικά, που πετούν στο ύψος κίνησης των πτερυγίων των Α/Γ, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντική επίπτωση παρεμπόδισης πτήσεων και να αναγκάζονται στην κατανάλωση ενεργειακών αποθεμάτων προκειμένου να αποφύγουν την επιφάνεια που καλύπτει η κίνηση των πτερυγίων. Η ανάπτυξη της χρήσης της αιολικής ενέργειας στα πουλιά μπορεί να έχει επιπτώσεις στα πτηνά με τους ακόλουθους τρόπους:

☐ θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης πτηνών με την ανεμογεννήτρια. Έχουν αναφερθεί θανατώσεις πτηνών από πρόσκρουση στα πτερύγια ανεμογεννητριών αλλά και σε εναέρια καλώδια διασύνδεσης της μονάδας με το δίκτυο.

☐ επέμβαση σε περιοχές αναζήτησης τροφής (θήρευσης),

☐ επέμβαση σε πορείες μετανάστευσης πτηνών,

☐ μείωση του υπάρχοντος βιοτόπου των πτηνών,

☐ εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές αναπαραγωγής των πτηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι από την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ του θέματος αναμένεται να προκληθούν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα, μη αναστρέψιμες, οι οποίες απαντούν κυρίως στην κατασκευή του νέου οδικού δικτύου καθώς και στην βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και στις επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής Καλαμά και δευτερευόντως στην τοποθέτηση των Α/Γ. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν ως επί το πλείστον με την μορφολογία του εδάφους, το τοπίο, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, τις προστατευόμενες περιοχές, την χλωρίδα, την πανίδα και την орνιθοπανίδα. Κατά την άποψή μας η Μελέτη υποεκτίμησε αρκετές από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις. Επίσης όπως καταδείχθηκε, η προς μελέτη οδοποιία δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς την επάρκεια των μελετώμενων οδών, με αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, για την κάλυψη των αναγκών του έργου.

Τέλος, θα ήταν ιδανικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων:

☐ Το αιολικό δυναμικό της περιοχής και την όσο το δυνατό ακριβή γνώση της συμπεριφοράς του ανέμου (ένταση του ανέμου και τις διακυμάνσεις αυτού σε μέτρο και διεύθυνση στην περιοχή εγκατάστασης με την χρήση ανεμολογικού ιστού και την επεξεργασία των δεδομένων του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).

☐ Η τεκμηρίωση της ΜΠΕ αναφορικά με τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κρίνεται ανεπαρκής και γενικόλογη. Η απουσία εξειδικευμένων μελετών καθιστά δυσχερή την ασφαλή αποτίμηση του βαθμού επέμβασης στο φυσικό ανάγλυφο και στους υδάτινους πόρους, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.

☐ Η εγκατάσταση να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η επιλεγμένη θέση να είναι αποδεκτή από την τοπική κοινότητα, να ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών και να είναι σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς όρους, ιδιαίτερης έμφασης, στα υδρογεωλογικά δεδομένα και πανίδα της.

☐ Να έχουν ληφθεί υπόψη, κατά το σχεδιασμό της ανεμογεννήτριας, τα πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα της συγκεκριμένης θέσης (πάγος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονος, διάβρωση κ.ο.κ.).».

δ) Την αριθ. πρωτ. 359785/03-09-2025 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 397508/23-09-2025 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Γραφείου Βορείου Ελλάδος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, η κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κατασκευής και βελτίωσης του οδικού δικτύου και δευτερευόντως λόγω της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών, με επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους, το τοπίο, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, τις προστατευόμενες περιοχές, τη χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα. Οι μέγιστες κατά μήκος κλίσεις των οδών φτάνουν έως και το 14%. Πρόσθεσε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φαίνεται να υποεκτιμά αυτές τις επιπτώσεις. Επιπλέον, ανέφερε ότι απαιτείται πληρέστερη τεκμηρίωση για το αιολικό δυναμικό, τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Για τους λόγους αυτούς, όπως καταγράφονται στην υπηρεσιακή εισήγηση, εισηγήθηκε στα μέλη της Επιτροπής να γνωμοδοτήσουν αρνητικά.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση. Σημείωσε ότι θα πρέπει να μελετηθεί που θα διοχετευθεί όλη η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ καθώς και η φέρουσα ικανότητα για έργα Α.Π.Ε.

η) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. καθώς μέρος των εγκαταστάσεων και συνοδών έργων θα γίνουν εντός δασικών εκτάσεων.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ όπως η παράταξή της έκανε και σε παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής. Πρόσθεσε ότι είναι θετικό ότι υπάρχει σήμερα ομόφωνη αρνητική απόφαση όλων των παρατάξεων απέναντι σε σχέδια επενδυτών που καταστρέφουν το περιβάλλον. Δήλωσε ότι η παράταξή της θα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία και σε φορείς που στέκονται απέναντι σε έργα ΑΠΕ.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Ανέφερε ότι παλαιότερα το Ι.Γ.Μ.Ε. δεν επέτρεπε την κατασκευή κτισμάτων πλησίον πηγών, ενώ σήμερα διαπιστώνεται ότι η υδρολογία μιας περιοχής δεν εξετάζεται επαρκώς και υπάρχουν έργα ΑΠΕ κοντά σε πηγές.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 9/52/29-09-2025)

Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 35719/04-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο /29-09-2025 / **ΘΕΜΑ 4^ο**

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Λιούρης Θεοχάρης
9. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 5^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170794/2360 Ημερομηνία (εξερχόμενου): 29-09-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/170794/2360 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 23-09-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: -----	
		Προς: Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u>	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)».			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			
α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86621/5493/01-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ που μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/144571/1946/12-08-2025 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (έλαβε αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/170794/2360), β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/144541/1945/12-08-2025 Ανακοίνωση - Δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, γ) Την αριθ. 8/48/29-08-2025 Απόφασή μας - αναβολή συζήτησης του θέματος λόγω της παράτασης που δόθηκε στη διαδικασία διαβούλευσης (ΑΔΑ: ΛΠΜ57Λ9-Ν63),			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025 / ΘΕΜΑ 5^ο

δ) Την από 22-08-2025 θετική, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων, εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Αρχή Σχεδιασμού για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο αφορά στη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). Το Σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων και εξειδικεύει τους στόχους που απορρέουν από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020–2030) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Οδηγία 2018/850/ΕΕ).

Το Σχέδιο αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση μέσω καύσης δευτερογενών καυσίμων (ΑΕΠΥ – RDF/SRF) που παράγονται σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ανακυκλώσιμα και το οργανικό κλάσμα. Δηλαδή, είναι καύση επεξεργασμένου καυσίμου σε εξειδικευμένες μονάδες με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και όχι καύση ακατέργαστων ΑΣΑ.

Κεντρικός στόχος του είναι η μείωση των ποσοτήτων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή σε ποσοστό $\leq 10\%$ έως το 2030, μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού τους δυναμικού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπεται η δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, οι οποίες θα επεξεργάζονται δευτερογενή καύσιμα που προκύπτουν από Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και όχι σύμμεικτα υπολείμματα.

Η ΣΜΠΕ που συνοδεύει το Σχέδιο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του δικτύου μονάδων σε στρατηγικό επίπεδο, εξετάζοντας:

- εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης και τεχνολογίας,
- την καταλληλότητα των προτεινόμενων λύσεων,
- τη συμβατότητα με το θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο,
- τα μέτρα αποτροπής, μετριασμού και παρακολούθησης των επιπτώσεων.

Η δημιουργία του δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης εντάσσεται στη λογική της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής ανάκτησης, προωθώντας τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η υλοποίηση του Σχεδίου για τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση αποβλήτων. Η σκοπιμότητα του Σχεδίου εδράζεται:

- στην υποχρέωση μείωσης της ταφής ΑΣΑ σε ποσοστό $\leq 10\%$ έως το 2030, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τις Οδηγίες της Ε.Ε.,

- στην ανάγκη συμμόρφωσης με την ιεράρχηση στη διαχείριση αποβλήτων, όπου η ενεργειακή αξιοποίηση τοποθετείται πριν από την υγειονομική ταφή,
- στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων, μέσω ανάκτησης ενέργειας από δευτερογενή καύσιμα,
- στη συμβολή στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονάδων που θα αξιοποιούν ενεργειακά δευτερογενή καύσιμα προερχόμενα από Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να εξασφαλιστεί:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 5^ο**

- η σταθερή και περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των υπολειμμάτων,
- η επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων,
- η παραγωγή χρήσιμης ενέργειας (ηλεκτρισμού και θερμότητας) προς όφελος της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής,
- και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Με τον τρόπο αυτό, το Πρόγραμμα εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, αποτελώντας κρίσιμο εργαλείο για την ορθολογική ενεργειακή αξιοποίηση και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ), που θα παράγονται από την επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε υφιστάμενες και προγραμματισμένες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ).

Η λειτουργία των μονάδων θα βασίζεται στη χρήση δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF), τα οποία θα προκύπτουν μετά τον μηχανικό και βιολογικό διαχωρισμό των ΑΣΑ, με στόχο:

- την ενεργειακή τους αξιοποίηση,
- την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,
- και τη μείωση του υπολείμματος που οδηγείται σε ταφή.

Η τεχνολογία αναφοράς που εξετάζεται στη ΣΜΠΕ είναι η καύση σε κινούμενη εσχάρα, η οποία αποτελεί βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (ΒΑΤ) για απορριμματογενή καύσιμα, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών.

Το δίκτυο των μονάδων δεν καθορίζεται σε επίπεδο ακριβούς χωροθέτησης στη ΣΜΠΕ, αλλά προβλέπεται να καταταχθεί σε περιφερειακή κλίμακα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Με την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται:

- η επίτευξη του στόχου μείωσης της ταφής (<10% κ.β. έως το 2030),
- η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μέσω υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων,
- η συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
- και η σταθεροποίηση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου εξυπηρετείται σήμερα από το ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει τη ΜΕΑ Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων, τους ΣΜΑ τους ΧΥΤΑ και τον ΧΥΤΥ υπολειμμάτων. Στη ΜΕΑ πραγματοποιείται μηχανική και βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ, με ανάκτηση ανακυκλώσιμων, παραγωγή οργανικού κλάσματος και δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF).

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, τα παραγόμενα ΑΕΠΥ της ΜΕΑ Ιωαννίνων θα τροφοδοτούν τη μελλοντική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης της Διαχειριστικής Ενότητας 1.2, στην Π.Ε. Κοζάνης. Η εν λόγω μονάδα θα λειτουργεί ως κεντρικός υποδοχέας ΑΕΠΥ από:

- την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΜΑΑ Σερρών, Ανατολικού και Δυτικού Τομέα ΠΚΜ),
- την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΑ Κοζάνης),
- την Περιφέρεια Ηπείρου (ΜΑΑ Ιωαννίνων),
- την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΜΑΑ Λάρισας, Μαγνησίας και Δυτικής Θεσσαλίας),
- καθώς και μέρος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΜΑΑ Κέρκυρας).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διασύνδεση της Περιφέρειας Ηπείρου με το εθνικό δίκτυο ενεργειακής αξιοποίησης, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης μονάδας εντός της Περιφέρειας. Το μοντέλο αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των δευτερογενών καυσίμων και στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για μείωση της ταφής και αύξηση της ανάκτησης ενέργειας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 5^ο



Γεωγραφική κατανομή των μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης ανά εξυπηρετούμενη περιοχή

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η ΣΜΠΕ ενσωματώνει τους περιβαλλοντικούς στόχους που απορρέουν τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις στρατηγικές για την κυκλική οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα. Ειδικότερα:

- Συμβολή στην ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων: το Σχέδιο προωθεί την ενεργειακή αξιοποίηση ως βήμα ανώτερο της υγειονομικής ταφής, σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

- Μείωση της ταφής: η εφαρμογή του Προγράμματος υποστηρίζει τον στόχο του ΕΣΔΑ για περιορισμό της ταφής αστικών στερεών αποβλήτων σε $\leq 10\%$ έως το 2030.

- Κυκλική οικονομία: ενισχύεται η ανάκτηση δευτερογενών καυσίμων (ΑΕΠΥ) από ΜΕΑ και η αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από πρωτογενείς πόρους.

- Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας: με την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και αυστηρών ορίων εκπομπών για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Συμβολή στους στόχους για την κλιματική αλλαγή: το Σχέδιο υποστηρίζει τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η ενσωμάτωση αυτών των στόχων καταδεικνύει τη συμβατότητα του Σχεδίου με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, εξασφαλίζοντας ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΕΠΥ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΣΜΠΕ εξετάζει τις δυνητικές επιπτώσεις του Σχεδίου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, σε στρατηγικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις που εντοπίζονται αξιολογούνται ως γενικά θετικές ή ελεγχόμενες, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) και της τήρησης της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά το στάδιο υλοποίησης των επιμέρους έργων.

Ατμόσφαιρα – Ποιότητα αέρα

- Οι εκπομπές αερίων ρύπων (NO_x , SO_2 , σωματίδια, βαρέα μέταλλα, διοξίνες/φουράνια) προβλέπεται να παραμένουν εντός των ορίων που καθορίζονται από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED), μέσω προηγμένων συστημάτων καύσης και αντιρρύπανσης.

- Εκτιμάται μείωση των εκπομπών μεθανίου από χώρους ταφής, καθώς μικρότερες ποσότητες βιοαποδομήσιμων αποβλήτων θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 5^ο

Έδαφος και υδάτινοι πόροι

- Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο έδαφος ή στα υπόγεια/επιφανειακά νερά, καθώς οι μονάδες θα διαθέτουν στεγανές υποδομές συλλογής και διαχείρισης στραγγισμάτων και ομβρίων.

- Μείωση κινδύνων ρύπανσης από ανεξέλεγκτες αποθέσεις, λόγω της ελεγχόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων.

Θόρυβος και δονήσεις

- Οι επιπτώσεις περιορίζονται στο στάδιο κατασκευής και θα είναι τοπικού χαρακτήρα, προσωρινές και αντιστρέψιμες.

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

- Σε στρατηγικό επίπεδο δεν αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις, καθώς οι χωροθετήσεις θα εξειδικευθούν με μελλοντικές ΜΠΕ, όπου θα ληφθούν υπόψη οι προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000).

- Η μείωση της ταφής συμβάλλει έμμεσα στη μείωση της πίεσης σε φυσικά οικοσυστήματα. Κλιματική αλλαγή – Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

- Το Σχέδιο συμβάλλει θετικά μέσω της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από RDF/SRF και της μείωσης εκπομπών μεθανίου από ταφή.

- Η καθαρή συνεισφορά είναι μείωση των εκπομπών GHG σε σύγκριση με σενάρια διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ανθρωπογενές περιβάλλον – Δημόσια υγεία

- Η εφαρμογή ΒΔΤ και η αυστηρή παρακολούθηση εκπομπών διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

- Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η μείωση της ταφής δημιουργούν θετικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα.

Συνολικά, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως:

- Θετικές για την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή αυτόρκεια.
- Αντιμετωπίσιμες και ελεγχόμενες για τοπικές παραμέτρους (ποιότητα αέρα, θόρυβος, υδάτινοι πόροι), με την προϋπόθεση εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών μέτρων.

Περαιτέρω αναλυτική και ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις περιπτώσεις επιμέρους έργων που υπάγονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ. Κατά την εκπόνηση των ΜΠΕ των επιμέρους έργων, θα εντοπιστούν και θα αξιολογηθούν οι σημαντικές επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της αντίστοιχης περιοχής μελέτης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τυποποιημένων μεθοδολογικών εργαλείων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα:

- Πλαίσιο αναφοράς: εφαρμόστηκαν οι κατευθύνσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και της ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006).

- Σύστημα δεικτών: χρησιμοποιήθηκαν δείκτες αξιολόγησης ανά περιβαλλοντική συνιστώσα (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος, θόρυβος, βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή, πολιτιστική κληρονομιά, τοπίο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον).

- Ποιοτική και ημι-ποσοτική ανάλυση: οι επιπτώσεις αξιολογήθηκαν ως θετικές/αρνητικές, άμεσες/έμμεσες, βραχυπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες, αναστρέψιμες/μη αναστρέψιμες. Χρησιμοποιήθηκε κλίμακα αξιολόγησης έντασης, σημασίας και διάρκειας.

- Σενάρια εξέτασης: αξιολογήθηκε το σενάριο υλοποίησης του Σχεδίου σε σύγκριση με το σενάριο μηδενικής λύσης (μη υλοποίησης), ώστε να αναδειχθεί η διαφορά στην περιβαλλοντική επίπτωση.

- Συγκριτική ανάλυση: ελήφθη υπόψη η εμπειρία από αντίστοιχες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στην Ε.Ε., όπου εφαρμόζονται Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για την καύση απορριμματογενών καυσίμων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025 / ΘΕΜΑ 5^ο

- Διασταύρωση με χωρικά και αναπτυξιακά σχέδια: η αξιολόγηση συνυπολόγισε τη συμβατότητα του Σχεδίου με τον ΕΣΔΑ, τα ΠΕΣΔΑ, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τις εθνικές στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε την ολιστική αποτύπωση των πιθανών επιπτώσεων του Σχεδίου, σε συνδυασμό με τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή του, διασφαλίζοντας τεκμηριωμένη και συγκρίσιμη αξιολόγηση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΣΜΠΕ προτείνει ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση του Σχεδίου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά:

Ατμόσφαιρα – Ποιότητα αέρα

- Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων καύσης με αυστηρό έλεγχο παραμέτρων (θερμοκρασία, χρόνος παραμονής, ανάμιξη καυσασερίων).
- Χρήση πολυβάθμιων φίλτρων, ηλεκτροστατικών καθαριστών και συστημάτων κατακράτησης βαρέων μετάλλων, διοξινών και όξινων αερίων.
- Συνεχής παρακολούθηση εκπομπών (Continuous Emissions Monitoring Systems – CEMS).

Έδαφος και υδάτινοι πόροι

- Στεγανές υποδομές συλλογής στραγγισμάτων και κατάλληλη επεξεργασία τους πριν από την απόρριψη.
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση εδάφους και υδροφορέων.
- Ειδικά μέτρα προστασίας κατά την αποθήκευση και μεταφορά ΑΕΠΥ.
- Θόρυβος – Δονήσεις
- Χρήση αντιθρομβικών μέσων και ηχοπετασμάτων όπου απαιτείται.
- Οργάνωση των εργοταξιακών δραστηριοτήτων ώστε να περιοριστεί η όχληση σε γειτονικές χρήσεις γης.

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

- Αποφυγή χωροθετήσεων σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας ή προστατευόμενες περιοχές (δίκτυο Natura 2000).
- Εφαρμογή μέτρων οικολογικής αποκατάστασης και φύτευσης όπου απαιτείται.
- Κλιματική αλλαγή
- Χρήση δευτερογενών καυσίμων με σταθερά χαρακτηριστικά και υψηλή θερμογόνο δύναμη, ώστε να μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση.
- Συμβολή στη μείωση των εκπομπών μεθανίου μέσω περιορισμού της ταφής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Δημόσια υγεία και κοινωνικό περιβάλλον

- Τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και τον έλεγχο της διαχείρισης αποβλήτων.
- Συστηματική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και διαφάνεια στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών.
- Εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (emergency response plans).

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που θα εξειδικευτούν σε μελλοντικό στάδιο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κάθε επιμέρους έργο, διασφαλίζει ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του Σχεδίου θα είναι επαρκώς ελεγχόμενες και αντιμετωπίσιμες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η ΣΜΠΕ προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης με το θεσμικό πλαίσιο και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 5^ο

Βασικοί άξονες του Συστήματος είναι οι εξής:

• Ποιότητα αέρα

ο Συνεχής μέτρηση και καταγραφή εκπομπών αερίων ρύπων (NOx, SO₂, CO, HCl, HF), βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων (διοξίνες/φουράνια).

ο Χρήση αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα σε περιοχές πέριξ των μονάδων.

• Κλιματική αλλαγή

ο Καταγραφή εκπομπών CO₂eq και αξιολόγηση της συμβολής στη μείωση εκπομπών μεθανίου από ταφή.

ο Παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης και ποσοστού υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων.

• Υδατα και έδαφος

ο Συστηματικοί έλεγχοι σε υγρά απόβλητα, στραγγίσματα και ομβρία ύδατα.

ο Παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων υπόγειων υδροφορέων στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων.

• Θόρυβος – Δονήσεις

ο Περιοδικές μετρήσεις στάθμης θορύβου σε χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς.

• Βιοποικιλότητα και τοπίο

ο Εξέταση τυχόν επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές, με ειδική αναφορά σε παρακολούθηση ειδών-δεικτών και ενδιαιτημάτων, όπου απαιτείται.

• Κοινωνικό περιβάλλον – Δημόσια υγεία

ο Δημόσια διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων παρακολούθησης (open data) για διαφάνεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

ο Καθιέρωση μηχανισμών καταγραφής και αξιολόγησης παραπόνων/αναφορών της τοπικής κοινωνίας.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα λειτουργεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές αρχές, ενώ τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις ή ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στη διαδικτυακή διεύθυνση :

<https://ypen.gov.gr/stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-sbe-gia-to-schedio-dimiourgiasdiktyou-monadon-energeiakis-axiopoisis-aporrimmatogenon-energeiakon-proton-ylon-aery-aroastika-sterea-apovlita-asa/>

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Σ.Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες. ΓΝΩΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ».

ε) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι, κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο αντί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το αίτημα έγινε δεκτό σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ανέφερε ότι το θέμα έχει ήδη ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της 30-09-2025, όπως αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/171315/2371/26-09-2025 Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου (ορθή επανάληψη) και ζήτησε επομένως να γίνει παραπομπή του θέματος της Η.Δ. ώστε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης:

Η Επιτροπή

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 9/53/29-09-2025)

Παραπέμπει το θέμα που αφορά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου δημιουργίας δικτύου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 5^ο

ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86621/5493/01-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου.	
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 6^ο

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την συζήτηση των υπ' αριθμ. 196, 197, 198, 199 και 200/2025 μη οριστικών αποφάσεων επί των αναιρέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά των υπ' αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/168786/1118/22-09-2025 εισήγηση Γραφείου Περιφερειάρχη, η οποία καταχωρήθηκε με αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/170811/2361/23-09-2025, και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α' 215) και ειδικότερα το άρθρο 176 παρ. 1 εδαφ. ιβ' αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής (πρώην Οικονομική Επιτροπή) ορίζεται ότι: «ιβ) ... Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία». Στις περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου εφαρμόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α' 114)», δηλαδή απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και εν προκειμένω της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου, λόγω της μεταβίβασης σε αυτήν της συγκεκριμένης αρμοδιότητας με την υπ' αριθμ. 2/4/18-01-2024 (ΑΔΑ: 66ΗΨ7Λ9-ΣΡΝ & ΦΕΚ τ.Β 784/2-2-2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 63, 65 και 68 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).
6. Την αριθμ. 2/4/18-01-2024 (ΑΔΑ: 66ΗΨ7Λ9-ΣΡΝ & ΦΕΚ τ.Β 784/2-2-2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025 και 9/28/12-8-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 6^ο**

Με την αριθμ. 33/2154/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση στην Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, της δικαστικής εκπροσώπησης της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την σύνταξη, άσκηση και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για κάθε μία εκ των αναιρέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά των υπ' αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ήδη ΑΚΤΩΡ ΑΕ, αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», η άσκηση των οποίων εγκρίθηκε με την αριθμ. 28/1939/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει και της σχετικής (με αρ. πρωτ. 1053/05-11-2020) θετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση των ως άνω ενδίκων μέσων ενώπιον του ΣτΕ στη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετ' αναβολή αυτής, την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά προκειμένου να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την ευόδωσή της, μέχρι την έκδοση εκάστης απόφασης.

Οι ως άνω αναιρέσεις, συντάχθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας Ηπείρου, κατατέθηκαν στο ΣτΕ (αριθμ. κατ. Ε363/2021, Ε456/2021, Ε457/2021, Ε458/2021, Ε459/2021), και προσδιορίστηκε η συζήτησή τους ενώπιον του Στ' Τμήματος, κατόπιν αναβολών, κατά τη δικάσιμο της 29-05-2023. Ενόψει της συζήτησης αυτών, η πληρεξούσια δικηγόρος της Περιφέρειας Ηπείρου, συνέταξε, άσκησε και επέδωσε νομίμως, πρόσθετους λόγους εφ' εκάστης των ως άνω αναιρέσεων που άσκησε η Περιφέρεια Ηπείρου, εντός της νομίμου προθεσμίας των 15 ημερών πριν την ορισθείσα δικάσιμο.

Οι ανωτέρω αναιρέσεις, κατόπιν αναβολών, συζητήθηκαν ενώπιον του Στ' Τμήματος του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 18-09-2023.

Επ' αυτών εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 196, 197, 198, 199 και 200/2025 μη οριστικές αποφάσεις και υποχρεώνουν τους διαδίκους να αποδείξουν (και ως προς την Περιφέρεια Ηπείρου να υποβάλλει σχετικό σημείωμα) εάν η υπό κρίση διαφορά ανάγεται σε αντικείμενο προδήλως υπολειπόμενο του απαιτούμενου για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως ορίου των 200.000 ευρώ, δηλαδή θέτει οικονομικά ζητήματα που χρήζουν αποδείξεως και ανταποδείξεως επί του διαφορετικού πραγματικού για κάθε μια αναίρεση και ορίστηκε νέα συζήτηση των αναιρέσεων, κατά τη δικάσιμο της 06-10-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Ενόψει της νέας συζήτησης ενώπιον του Στ' Τμήματος του ΣτΕ, κατά τη δικάσιμο της 06-10-2025 των υπ' αριθμ. κατ. Ε363/2021, Ε456/2021 Ε457/2021 Ε458/2021 Ε459/2021 αναιρέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου κατά των υπ' αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ήδη ΑΚΤΩΡ ΑΕ, μετά την έκδοση των υπ' αριθμ. 196, 197, 198, 199 και 200/2025 μη οριστικών αποφάσεων με τις οποίες τάσσονται αυτεπαγγέλτως αποδεικτέα θέματα για έκαστο των διαδίκων,

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2025 για την κάλυψη της αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Στ' Τμήματος του ΣτΕ, για κάθε μία εκ των ανωτέρω αναιρέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, η νέα συζήτηση των οποίων επίκειται στη δικάσιμο της 06-10-2025 μετά την έκδοση των ως άνω μη οριστικών αποφάσεων, για την υποβολή εγγράφων, σημειωμάτων, υπομνημάτων και την παράσταση κατά την συζήτηση στη δικάσιμο της 06-10-2025 και σε κάθε μετ' αναβολή αυτής, ήτοι συνολικό ποσό € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, σύμφωνα με την από 18-09-2025 προσφορά της ανωτέρω δικηγόρου, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/167284/1111/18-09-2025 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη».

β) Τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία στάλθηκαν για ενημέρωση στα μέλη της Επιτροπής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 6^ο**

1. Η αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/167284/1111/18-09-2025 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς
2. Η από 18-09-2025 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Τατάγια, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Οι υπ' αριθμ. 196, 197, 198, 199 και 200/2025 αποφάσεις του Στ' Τμήματος του ΣτΕ.

γ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, διευκρινίζοντας αρχικά ότι η Επιτροπή έχει μοναδική αρμοδιότητα στον καθορισμό της αμοιβής για την περίπτωση ανάθεσης σε δικηγόρο υπόθεσης που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Τον ορισμό αυτού και τον έλεγχο των σχετικών κριτηρίων θα κάνει η Περιφερειακή Επιτροπή. Αnéφερε ότι μελέτησε τις 5 προδικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου με την εισήγησή του και ότι τα ποσά που περιέχει η εισήγηση ως αμοιβές για τις νομικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν (ήτοι 1000 Ε + ΦΠΑ ανά υπόθεση), είναι απόλυτα λογικά, σχεδόν ταυτίζονται με αυτά που προβλέπει ως αμοιβές ο Νόμος, αλλά πολύ μικρότερα σε σχέση με τα συνήθη ποσά που καταβάλλονται σε δικηγόρους για τέτοιες υποθέσεις. Πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και με τις 5 προδικαστικές αποφάσεις καλείται η Περιφέρεια Ηπείρου να υποβάλει στο ΣτΕ κάποια δικόγραφα και έγγραφα για να προκύψει το πολύ σοβαρό ζήτημα σχετικά με το παραδεκτό της άσκηση των αιτήσεων αναίρεσης. Επομένως θα εκδοθούν εκ νέου παραβολα από τον Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς αφού υποβληθούν τα έγγραφα που ζητάει το ΣτΕ, σύμφωνα με την συνήθη πρακτική θα ακολουθήσει και σχολιασμός των εγγράφων αυτών με παράσταση του Δικηγόρου και υποβολή υπομνήματος που θα αναλυθεί το παραδεκτό της άσκησης των Αιτήσεων Αναίρεσης. Το ποσό αναφοράς που θα λάμβανε ένας δικηγόρος κατά τον Νόμο για τη διεκπεραίωση της κάθε μιας προδικαστικής απόφασης (επί των αιτήσεων αναίρεσης) είναι για παράσταση 491 Ευρώ + ΦΠΑ και για υπόμνημα 491 Ευρώ + ΦΠΑ ήτοι συνολικά 982 Ευρώ + ΦΠΑ ενώ τα 500€ περίπου παρακρατούνται από το Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου και απομένουν ελάχιστα ποσά ως αμοιβή για πολύ σοβαρές υποθέσεις. Αnéφερε ότι για τις υποθέσεις αυτές απαιτείται να γίνουν επιπλέον και άλλες ενέργειες όπως μετάβαση προς συνάντηση και τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντολέα εν προκειμένω την Περιφέρεια Ηπείρου και κάθε τρίτο πρόσωπο που απαιτηθεί για τη συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης και των εγγράφων που απαιτούνται, λήψη αντίγραφου φακέλου αντιδίκου και σχολιασμός προτάσεων αντιδίκου, μετάβαση και συναντήσεις καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου για απόκρουση των όσων καταθέτει ο αντίδικος, σε τέτοιες περιπτώσεις κατ'ελάχιστο θα χρειαζόταν απασχόληση για 40 ώρες η οποία αμοιβή μάλιστα σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ είναι 80 Ευρώ ανά ώρα. Για τους λόγους αυτούς εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ αναφέροντας ότι θα έπρεπε η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας να είναι καλά στελεχωμένη και να αναλάβει τις υποθέσεις και όχι εξωτερικοί συνεργάτες.

ε) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλον» ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

στ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ αιτιολογώντας ότι η αδυναμία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας να αναλάβει τη δικαστική εκπροσώπηση στις συγκεκριμένες υποθέσεις θα έπρεπε να βεβαιωθεί από την ίδια και όχι από το Γραφείο του

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 6^ο**

Περιφερειάρχη, η αρχική απόφαση ανάθεσης στη δικηγόρο προέβλεπε ότι η δαπάνη κάλυπτε όλα τα δικαστικά έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση και επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, και η πληρωμή έχει ήδη γίνει, συνεπώς δεν πρέπει να γίνει νέα ανάθεση για την ίδια υπόθεση.

Ζ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 9/54/29-09-2025)

Καθορίζει την συνολική δαπάνη ποσού € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ για κάθε μία εκ των κατωτέρω μη οριστικών αποφάσεων) και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα ορισθεί, προκειμένου να εκπροσωπήσει δικαστικώς την Περιφέρεια Ηπείρου ενώπιον του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δαπάνη αφορά την πλήρη διεκπεραίωση εκάστης των κατωτέρω αναιρέσεων της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, κατόπιν της έκδοσης των υπ' αριθμ. 196, 197, 198, 199 και 200/2025 μη οριστικών αποφάσεων, με τις οποίες τάσσονται αυτεπαγγέλτως αποδεικτέα θέματα για έκαστο των διαδίκων, ήτοι για την υποβολή εγγράφων, σημειωμάτων και υπομνημάτων, καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση στη δικάσιμο της 06.10.2025 και σε κάθε μετ' αναβολή αυτής, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση και έκδοση αποφάσεως.

Συγκεκριμένα:

- Υπ' αριθμ. 196/2025 μη οριστική απόφαση του Στ' Τμήματος του ΣτΕ (υποβολή στοιχείων και δικογράφων προς υποστήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 103/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων),
 - Υπ' αριθμ. 197/2025 μη οριστική απόφαση του Στ' Τμήματος του ΣτΕ (υποβολή στοιχείων και δικογράφων προς υποστήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 89/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων),
 - Υπ' αριθμ. 198/2025 μη οριστική απόφαση του Στ' Τμήματος του ΣτΕ (υποβολή στοιχείων και δικογράφων προς υποστήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 92/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων),
 - Υπ' αριθμ. 199/2025 μη οριστική απόφαση του Στ' Τμήματος του ΣτΕ (υποβολή στοιχείων και δικογράφων προς υποστήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 93/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων) και
 - Υπ' αριθμ. 200/2025 μη οριστική απόφαση του Στ' Τμήματος του ΣτΕ (υποβολή στοιχείων και δικογράφων προς υποστήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 94/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων).
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κορωναίος Θεόδωρος, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών».
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Λιούρης Θεοχάρης από την παράταξη «Ήπειρος Όλον».
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Υφαντής Σπυρίδων από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο / 29-09-2025/ΘΕΜΑ 6^ο

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 9ο/29-09-2025
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωνάιος Θεόδωρος
8. Λιούρης Θεοχάρης
9. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων